



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Halogenfreie Anschlussleitungen

Derzeit wird in Fachkreisen auf ein Problem beim Einsatz von halogenfreien Anschlussleitungen bei Leuchten hingewiesen. Wie bekannt, werden aus brandschutztechnischen Gründen in vielen Bauvorhaben halogenfreie Leitungen gefordert. Auf Anfrage können TRILUX Leuchten auch mit halogenfreier Innenverdrahtung geliefert werden.

In den Fällen, wo **bauseits** jedoch halogenfreie Anschlussleitungen verwendet werden, kann es bei Einsatz von Kompakt- bzw. T5- und T8- **Leuchtstofflampen** in bestimmten Wanneneuchten Probleme geben. Dort, wo die halogenfreie Anschlussleitung direkt durch solche Leuchtmittel angestrahlt wird, kann das zur Versprödung der Isolierung führen.

Um dies sicher zu vermeiden, haben wir bei den betroffenen TRILUX Produkten auf dem Datenblatt folgenden Hinweis hinterlegt:

„Bei Anschluss der Leuchte an eine halogenfreie Netzzuleitung ist diese durch einen Schrumpfschlauch (TOC 6361200) zu schützen, um Langzeitschäden an der Leitungsisolierung durch direkt auftreffendes Leuchtstofflampenlicht zu vermeiden.“

Ebenso ist jeder Verpackungseinheit ein entsprechender Hinweis beigelegt.




TRILUX



**Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Montagehandleiding**

**ZAL/
Schrumpfschlauch**


10115831 / I 14

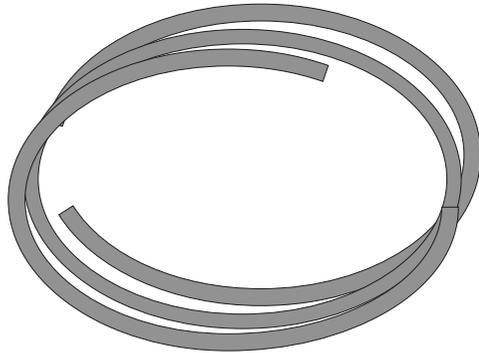


TRILUX GmbH & Co. KG
Postfach 1960 · D-59753 Arnsberg
Tel. +49 (0) 29 32.301-0
Fax +49 (0) 29 32.301-375
info@trilux.de · www.trilux.de

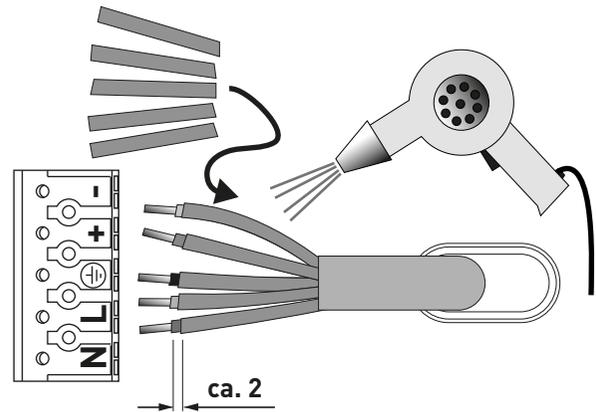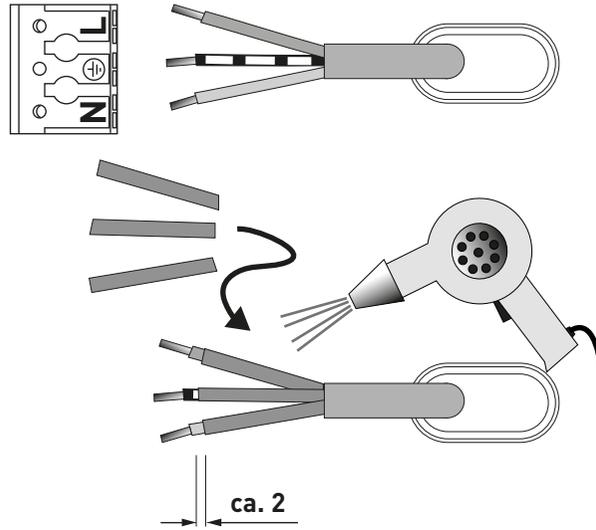

- Ⓓe Schrumpfschlauch ca. 2mm vor Abisolierung frei lassen, damit die Farbe der Einzeladern sichtbar bleibt.
- Ⓔn Leave the heat shrink tube free for approximately 2mm before stripping so that the single wire colours remain visible.
- Ⓕr Pour que la couleur des conducteurs individuels reste visible, laissez la gaine thermorétractable libre sur environ 2 mm avant la partie dénudée.
- Ⓘt Lasciare libero il tubo in materiale retrattile per circa 2 mm prima della spelatura in modo che il colore dei singoli conduttori resti visibile.
- Ⓔs El tubo termoretractil debería terminar aprox. 2 mm antes de llegar a la parte sin aislamiento de los conductores individuales para poder distinguir sus colores.
- Ⓔl Breng de krimpslang aan tot ca. 2 mm voor het afgestripte uiteinde, zodat de kleur van de aders zichtbaar blijft.

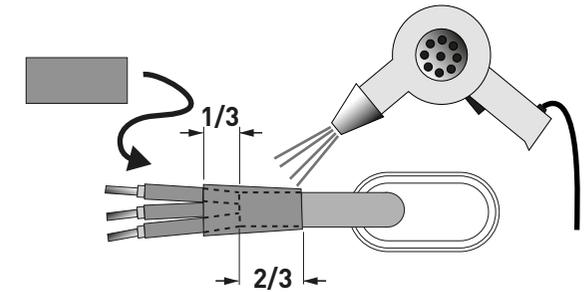

- Ⓓe Schrumpfschlauch dem Durchmesser der Mantelleitung auswählen (3-adrig oder 5-adrig)
- Ⓔn Specify the heat shrink tube according to the diameter of the sheathed cable (3-core or 5-core)
- Ⓕr Sélectionnez la gaine thermorétractable en fonction du diamètre de câble sous gaine (3 ou 5 conducteurs)
- Ⓘt Il tubo in materiale retrattile deve essere scelto in base al diametro del cavo inguainato (a 3 o a 5 conduttori)
- Ⓔs Debe elegirse el tubo termoretractil según el diámetro del cable de envoltura plástica (de 3 o de 5 conductores)
- Ⓔl Kies een krimpslang die aangepast is aan de diameter van de afgeschermd kabel (3-aderig of 5-aderig)

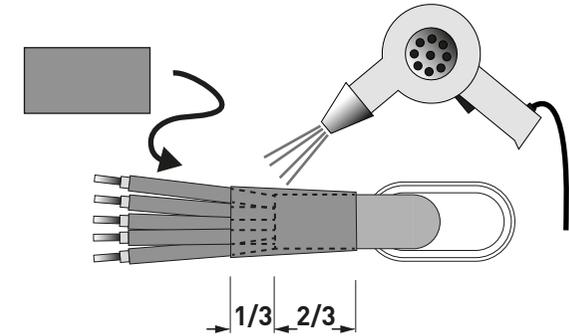

- Ⓓe Schrumpfschlauch sollte zu 2/3 die Mantelleitung und zu 1/3 die Einzelleitungen überdecken.
- Ⓔn The heat shrink tube should cover the sheathed cable to 2/3 and the single cables to 1/3.
- Ⓕr La gaine thermorétractable devrait recouvrir de deux tiers le câble sous gaine et d'un tiers les conducteurs individuels.
- Ⓘt Il tubo in materiale retrattile dovrebbe coprire il cavo inguainato per 2/3 e i singoli cavi per 1/3.
- Ⓔs El tubo termoretractil debería cubrir 2/3 del cable de envoltura plástica y 1/3 de los conductores individuales.
- Ⓔl De krimpslang moet voor 2/3 de afgeschermd kabel en voor 1/3 de individuele aders bedekken.